

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам

"ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

А.Г. Никитин

2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ НОШ № 99
Петроградского района
Санкт-Петербурга

Резниченко Е.А.

2019 г.



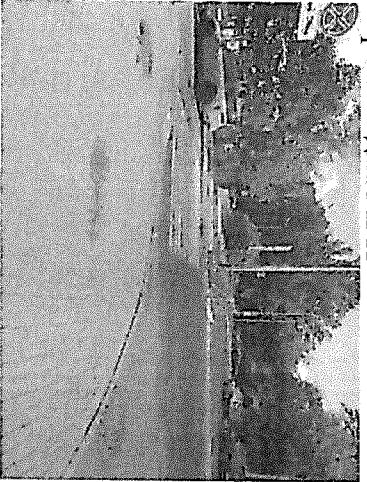
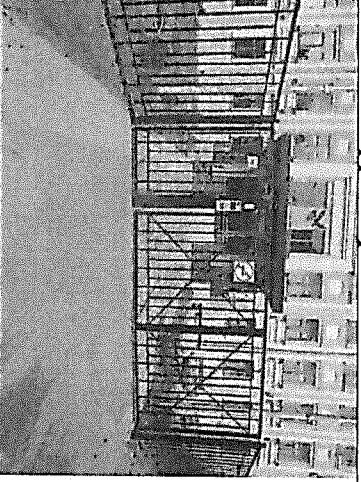
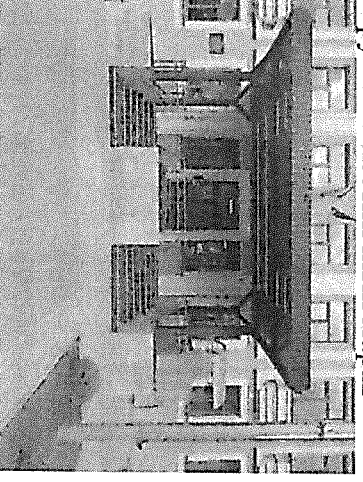
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

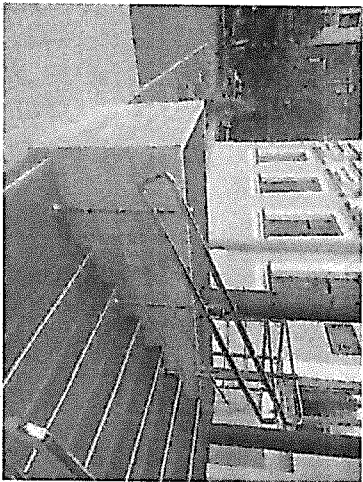
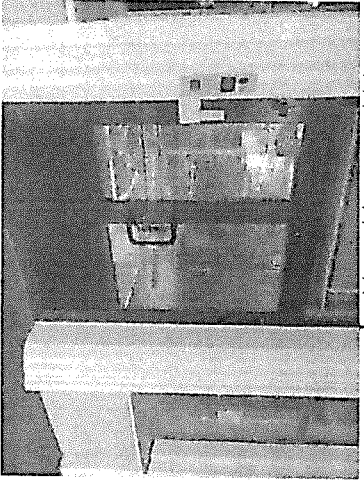
поэтапного повышения уровня доступности объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа №99 Петроградского района Санкт-Петербурга и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2019-2025 годы, находящегося по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Депутатская,

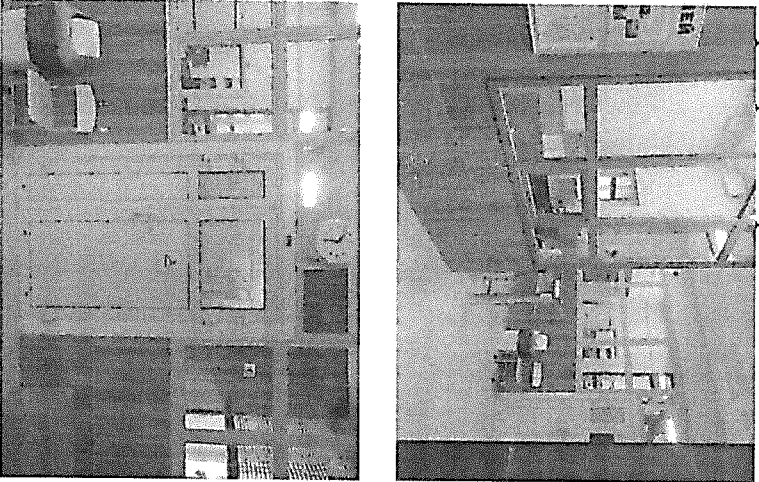
д.6




Организация доступности объекта

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6

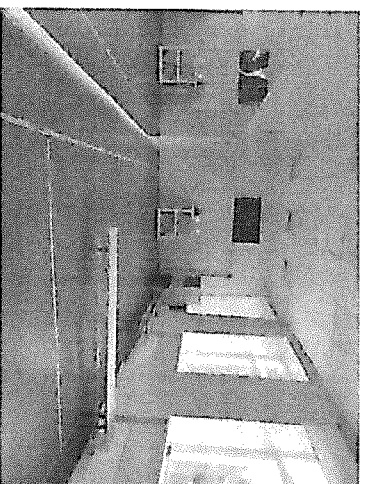
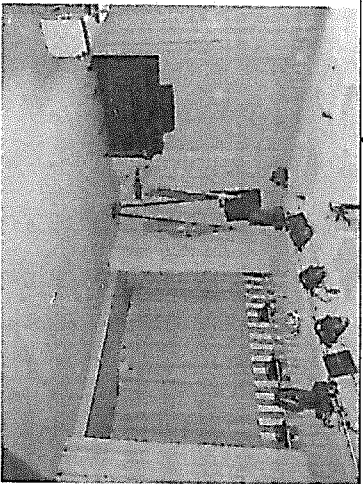
1. Места парковки для автотранспортных средств инвалидов				
1.1.	 <p>Парковка для МГН</p>	<p>- Подготовить письмо в администрацию Петроградского района по оборудованию парковочного места для инвалидов у прилегающей территории объекта в соответствии СП 59.13330.2016</p>	2019 год	ДП-В
2. Вход на территорию				
2.	 <p>Вход на территорию</p>	<p>-Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. п. 4.1.1 СП 59.13330.2012, п.5.1.1 СП 59.13330.2016 -Установить кнопку вызова ответственного сотрудника.</p>	ТР 2019-2025 год	ДП-В
2.1. Входной узел				
2.1.	 <p>Наружный лестничный марш</p>	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполненные предупредительную функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 - Выделить цветом или фактурой краевые ступени наружной лестницы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 -Привести в соответствие опорные поручни наружных лестничных маршей. Завершающие</p>	ТР,СТР 2019 -2025 год ТР 2019 -2025 год ТР,СТР 2019 -2025 год	ДП-С ДП-С ДП-О,С

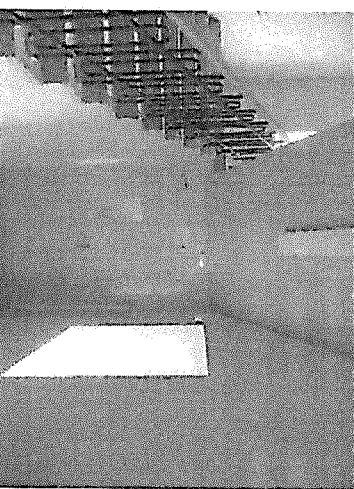
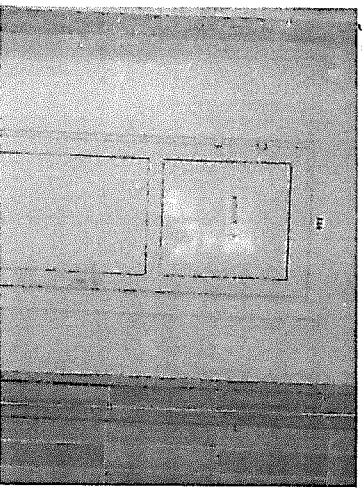
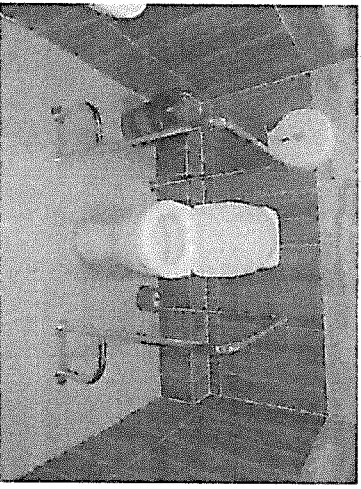
		<p>горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша наклонной части на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.</p> <p>- Установить кнопку вызова ответственного сотрудника, согласно СП 59.13330.2016 СП 59.13330.2012</p>	<p>ТР</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>ДП-В</p>
<p>2.2. Площадка. Входная дверь</p> 	<p>- Разместить информирующую, тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, шрифта Брайля, перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов).</p> <p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед входной дверью.</p> <p>ГОСТ Р 52875-2007 п. 4.3.1 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».</p> <p>- Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>- Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации). согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012</p> <p>- Установить доводчик с задержкой закрытия от 5 секунд п.5.1.6 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016</p> <p>- Оборудовать место для собаки-проводника,</p>	<p>ТР</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>ТР</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>ТР,СТР</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p>

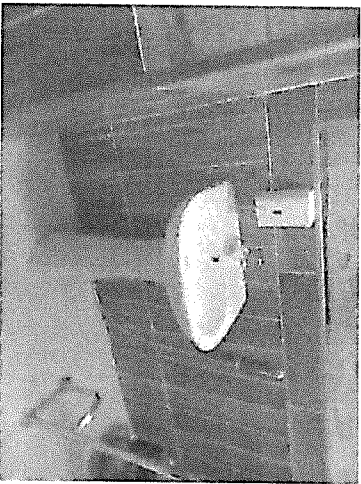
	<p>обозначить пиктограммой. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309</p> <p>- Установить звуковой маяк (Система средств информации зон и помещений), п.5.5.3 СП 59.13330.2012 п.6.5.3 СП 59.13330.2016</p>	ТР	2019 -2025 год	ДП-С
<p>3. 3.1</p> <p>Пути движения внутри здания</p> <p>Коридоры и двери</p> 	<p>- Установить тактильную немоскешму движения п.7.1.8 СП 59.13330.2012 п.8.1.6 СП 59.13330.2016</p> <p>- Разместить, устройство отображения и передачи визуальной информации, по типу «<i>бегущая строка</i>» п.6.5.7 СП 59.13330.2012</p> <p>- Приобрести текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха согласно п.5.5.6 СП 59.13330.2012 п.6.5.7 СП 59.13330.2016</p> <p>- Гардероб обозначить пиктограммой</p> <p>Доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом).</p> <p>п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>- Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения согласно п.5.5.4. СП 59.13330.2012 п.6.5.1 и 6.5.2 СП 59.13330.2016</p> <p>- Нанести тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» согласно п.5.2.3</p>	ТР	2019 -2025 год	ДП-С
		ТР	2019 -2025 год	ДП-Г
		ТР	2019 -2025 год	ДП-В
		ТР	2019 -2025 год	ДП-В
		ТР	2019 -2025 год	ДП-С

	<p>СП 59.13330.2012 п.6.2.3 СП 59.13330.2016 -Дверные проёмы обеспечить контрастным сочетанием цветов в применяемом оборудован. (дверь, стена, ручка; средства виз.информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p>	<p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-С</p>
<p>3.2 Междуэтажный лестничный марш.</p>  	<p>- Обозначить вход на лестницу тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 - Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестницы согласно п.6.2.8 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 - Вдоль обеих сторон лестницы установить опорные поручни согласно п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 -Завешающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение согласно п.5.2.10 СП 59.13330.2012 -Оборудовать поручни рельефным обозначением этажей, предупредительными полосами об окончании перил в соответствии с п.5.2.16 СП 59.13330.2012</p>	<p>ТР ТР ТР,СТР ТР,СТР ТР</p>	<p>2019 -2025 год 2019 -2025 год 2019 -2025 год 2019 -2025 год 2019 -2025 год</p>	<p>ДП-В ДП-С ДП-С ДП-В ДП-С</p>

	<p>п.6.2.12 СП 59.13330.2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установить тактильные пиктограммы с номером этажа п.6.5.9 СП 59.13330.2016 -Рассмотреть возможность приобретения мобильного подъемного устройства для преодоления лестничных маршей. -Рассмотреть возможность приобретения инвалидной коляски универсальной согласно ГОСТ Р 51079-2006 	<p>ТР</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-В</p>	
<p>4</p> <p>4.1.</p> <p>Зона обслуживания</p>	<p><u>Структурно-функциональные зоны:</u></p> <p>- Онастить учебные аудитории соответствующими техническими средствами для учебного процесса в соответствии с приказом №1309 Министерства образования и науки, с приказом №336 от 30.03.2016 в соответствии с п.7.2.3 СП 59.13330.2012</p> <p>- Рассмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, ориентирование в пространстве для всех категорий инвалидов и других МПН, оборудовать место обслуживания индукционной петлей для слабослышащих согласно п.7.2.3 СП 59.13330.2012 п.8.2.2.15 СП 59.13330.2016</p> <p>Актовый зал предусмотреть в соответствии с п.7.2.4 СП 59.13330.2012 п.8.2.3 СП 59.13330.2016</p> <p>Библиотека предусмотреть в соответствии с п.7.2.5 СП 59.13330.2012</p> <p>Спортивный зал предусмотреть в соответствии с п.7.2.6 СП 59.13330.2012 п.8.2.4 СП 59.13330.2016 п.7.2.8 СП 59.13330.2012</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p>



5	<i>Пути эвакуации</i>			2019 -2025 год	ДП-В
5.1		Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2012 п.5.2.23, п.5.2.34 и пожарных рисков.			
6.	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>				
6.1	Туалет. 	<ul style="list-style-type: none"> - Установить тактильную мемосхему туалета выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 -Обозначить пиктограммой доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 -По путям движения установить пиктограммы с направлением движения в туалет, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 -Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012 п.6.3.3 СП 59.13330.2016 - Установить кнопку тревожной сигнализации согласно п. 5.3.6 СП 59.13330.2012, п.6.3.6 СП 59.13330.2016 -Оборудовать умывальник опорным поручнем 	ТР	2019 -2025 год	ДП-В
		ТР	2019 -2025 год	ДП-О,С	
		ТР,СТР	2019 -2025 год	ДП-В	
				ДП-К,О	

	<p>согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012 п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные - стационарные реабилитационные. Типы и технические требования п. 6.3.3 СП 59.13330.2016, -Разместить стационарный откидной опорный поручень около унитаза согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012 п.6.3.3 СП 59.13330.2016 -Установить дверную задвижку в соответствии с п.5.4.3 СП 59.13330.2012 п.6.4.3 СП 59.13330.2016</p>	<p>год</p>	<p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-К,О ДП-В</p>
	<p>ТР,СТР</p>	<p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-В</p>

* Указывается: **ПСД** – подготовка проектно-сметной документации; **КР** - капитальный ремонт; **ТР** – текущий ремонт; **СТР** – строительство
 ** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (*указать категорию инвалидов*);
ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (*указать категорию инвалидов*);
ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:
Доступно частично всем (ДЧ-В)
 Период проведения работ: 2019-2025 гг.